




ZESTAWIENIE POMIĘRZCHNI I PIĘTRO			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m <sup>2</sup> ]	h-pom [m]
1.01	KLATKA SCHODOWA	23,10	3,0
1.02	SALA SZKOLENIOWO-WARSZTATOWA (30 OSÓB)	46,86	3,0
1.03	KORYTARZ	50,46	3,0
1.04	POM. BIUROWE	17,80	3,0
1.05	WC MĘSKIE	6,44	3,0
1.06	PRZEDSIĘWZ. WC MĘSKIE	4,65	3,0
1.07	ZAPLECZE SALI WARSZTATOWEJ	23,32	3,0
1.08	SALA SZKOLENIOWO-WARSZTATOWA (30 OSÓB)	69,69	3,0
1.09	SALA SZKOLENIOWO-WARSZTATOWA (30 OSÓB)	51,42	3,0
1.10	PRZEDSIĘWZ. WC DAMEKIE	7,67	3,0
1.11	WC DAMEKIE	12,28	3,0
	SUMA	313,89	

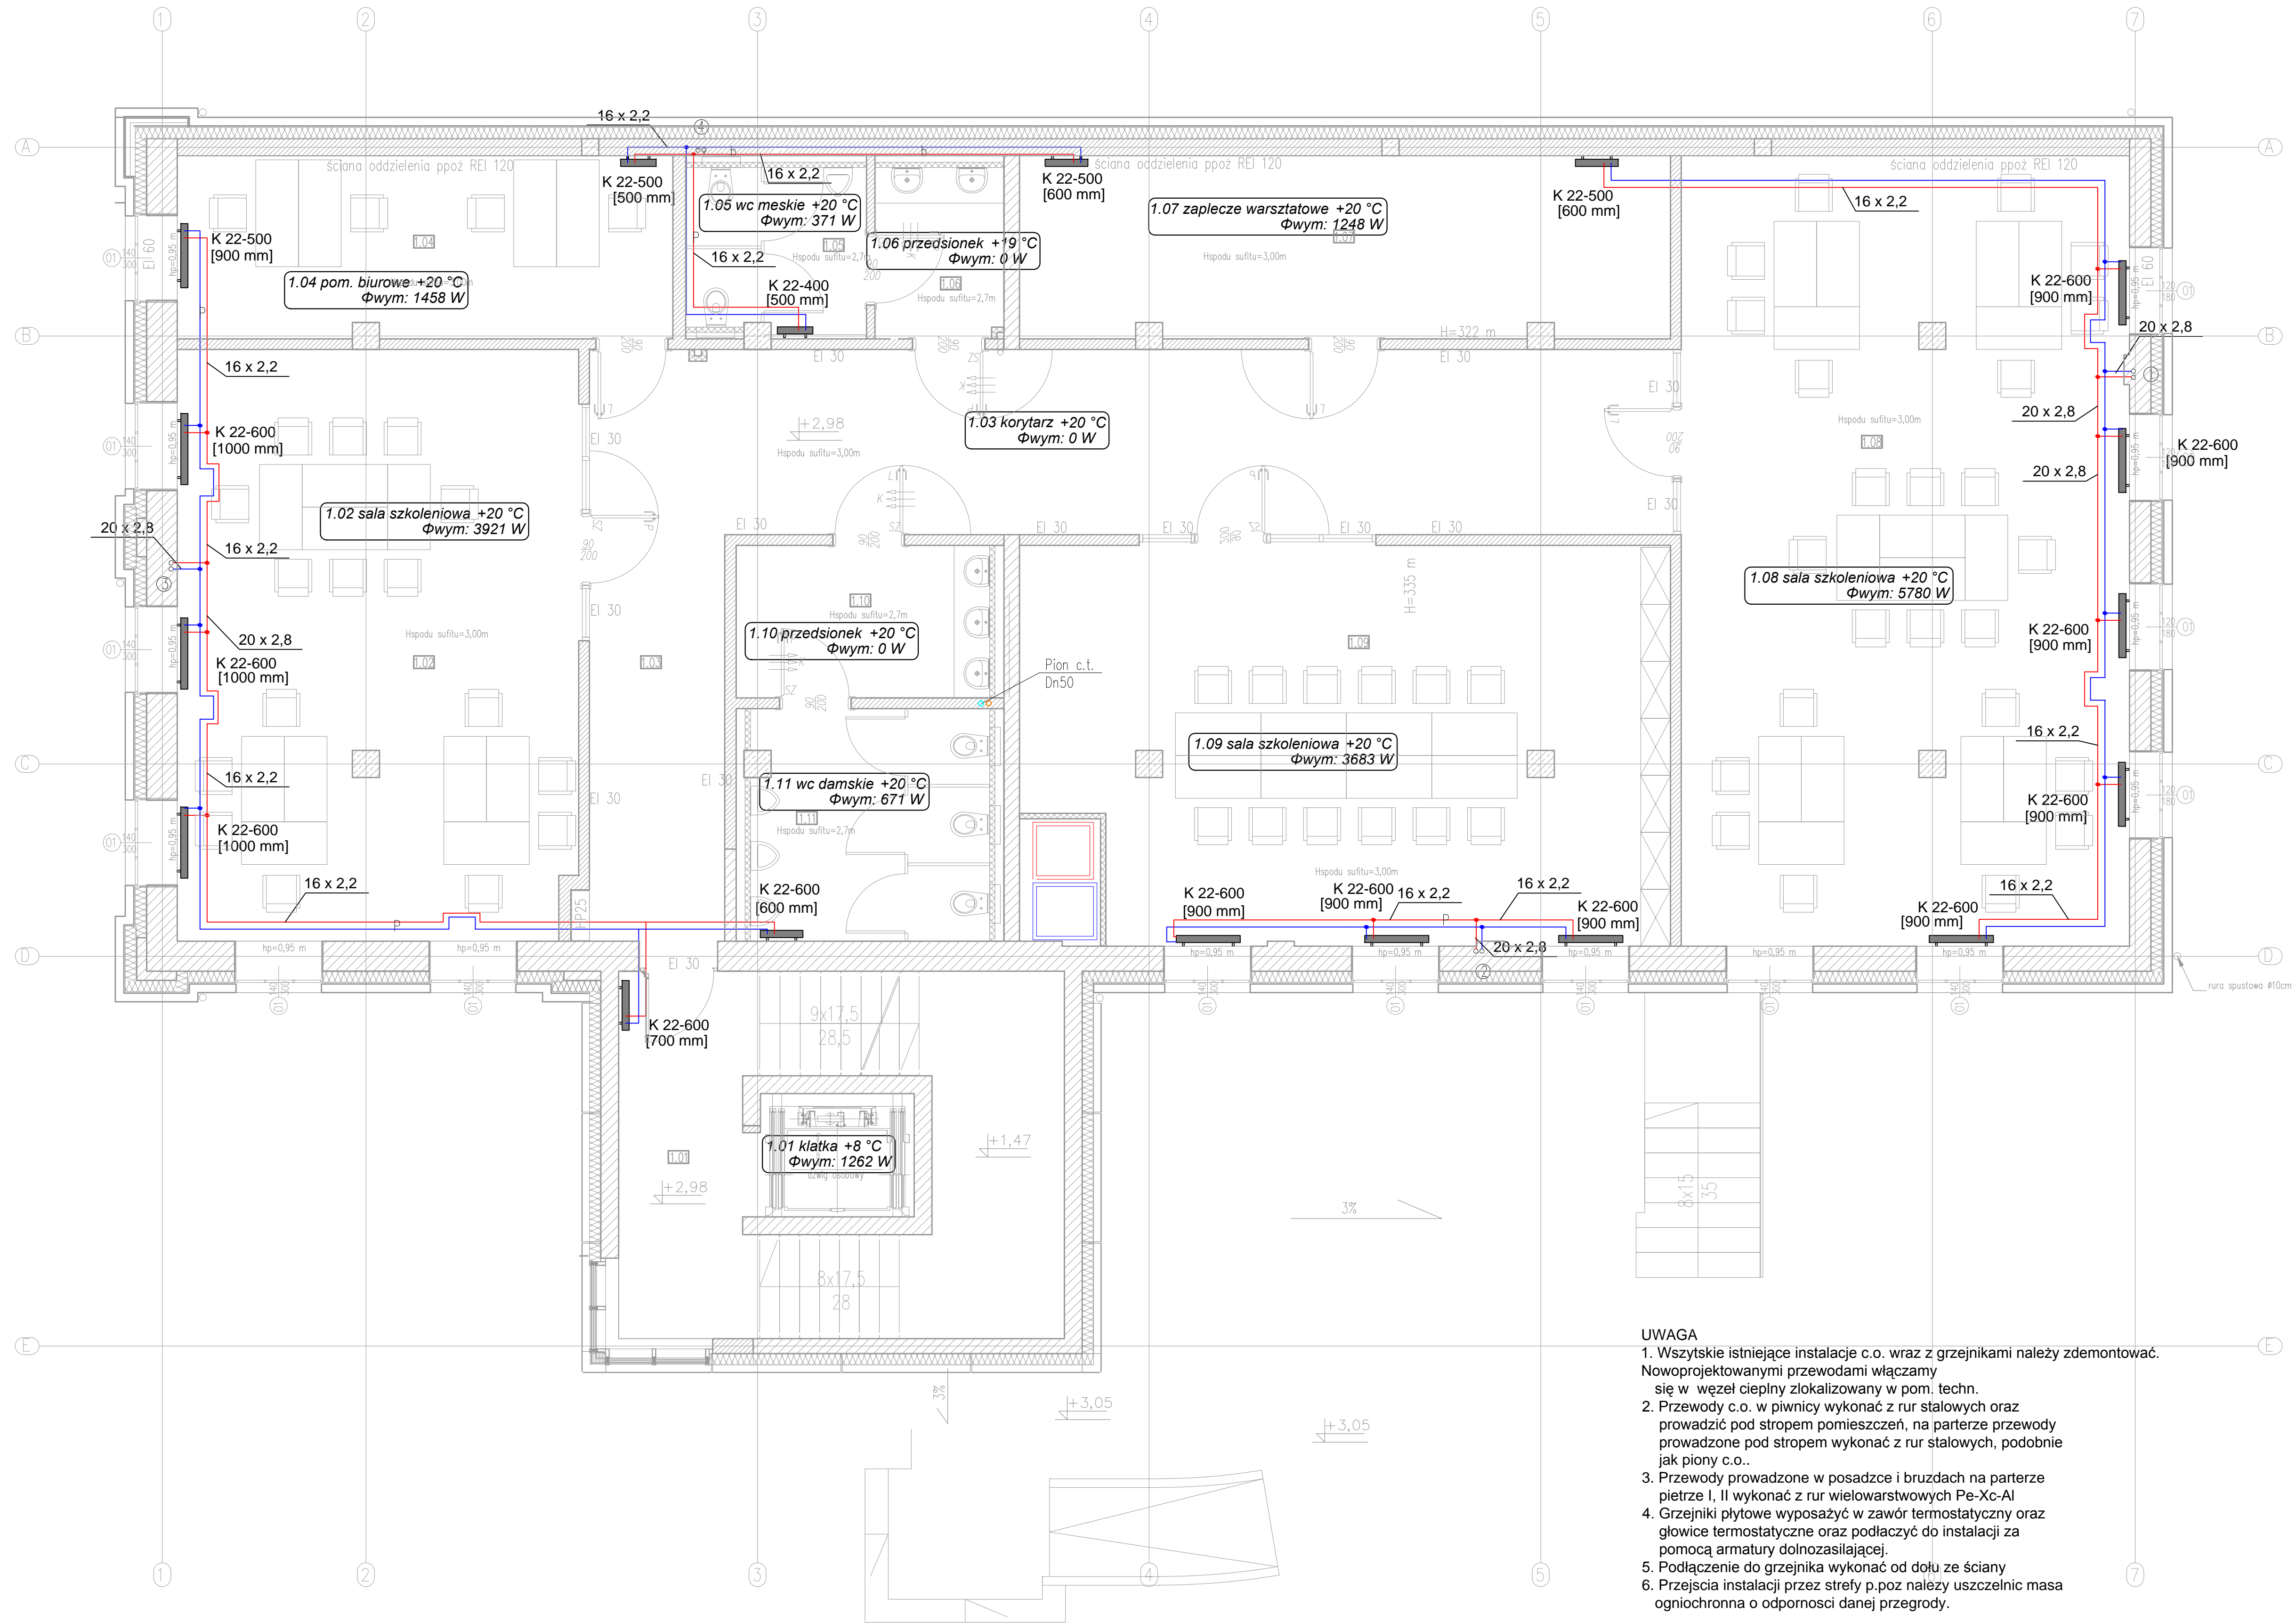

### LEGENDA

-  Zasilanie c.o.  
 Powrót c.o.  
 Zasilanie c.t.  
 Powrót c.t.  
  
 Grzejnik płytowy typ Compact,  
 kolor RAL7043  
 K - grzejnik płytowy  
 S - przewody prowadzone pod stropem  
 B - przewody prowadzone w bruzdzie  
 P - przewody prowadzone w posadzce  
 ① - numer porządkowy pionu

UWAGA

1. Wszystkie istniejące instalacje c.o. wraz z grzejnikami należy zdemontować. Nowoprojektowanymi przewodami włączyć się w węzeł ciepły zlokalizowany w pom. techn.
2. Przewody c.o. w piwnicy wykonać z rur stalowych oraz prowadzić pod stropem pomieszczeń, na parterze przewody prowadzone pod stropem wykonać z rur stalowych, podobnie jak piony c.o..
3. Przewody prowadzone w posadzkach i brudkach na parterze piętrze I, II wykonać z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al
4. Grzejniki płytowe wyposażać w zawór termostatyczny oraz głowice termostatyczne oraz podłączyć do instalacji za pomocą armatury dolnozasilającej.
5. Podłączenie do grzejnika wykonać od dołu ze ściany
6. Przeciącia instalacji przez strefy p.poz należy uszczelniać masą ogniochronną o odporności danej przegrody.

INWESTOR	ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO ul. Kościuszkii 17 83-200 Starogard Gdański		
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ STENIEJĄCZKO BUDYNOWANARZĄDZĄ SŁOBYTNO NA PODCIEPE Ciepłota Ogrzewania Podziemnych Gruntów WSPIERANIA PRZEDZIEMNOŚCI		
LOKALIZACJA	ul. Kościuszkii 10a 83-200 Starogard Gdański działki nr ewid. 351/25, 351/26, 351/27 Obręb 17		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
<div> <div> <p><b>JEDYNOSTKA PROJEKTOWA</b> kompleksowe obsługi inwestycji</p> </div> <div> <p>ul. Półwiejska 11/ PL 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 662 140 www.jedynostka.com.pl</p> </div> </div>			
FUNKCJA	MGR INŻYNIER	NR UPZ	PODPIS
PROJEKTOWE:	mgr inż. Wojciech Janowiak	WKP/278/PMS/04	
OPRACOWAŁ:			
WERYFIKOWAŁ:			
WYKONAWCA:			
WYKONAWCA	RZUT PIĘTRA – INSTALACJA C.O.		SKALA 1:50
DATA	CZERWIEC 2015	NR KONTROLI	WMMAR AT
BRANŻA	NR RENŻA	NR RYSUNKU	001442